

Prudnik: Kolejne ofiary czadu

28 stycznia 2011



Matka oraz 12-letnia córka zatruly się dziś tlenkiem węgla. Obie przewieziono do szpitala. Przyczyną zatrucia - do którego doszło w budynku przy ulicy Piastowskiej - był niesprawny piecyk gazowy oraz nieszczęsny komin.

Po godzinie 15 matkę i córkę przewieziono do szpitala.

To kolejne ofiary tlenku węgla na Opolszczyźnie.

Strazacy apelują o sprawdzanie stanu lazienkowych piecyków oraz udrażnianie wentylacji.

Kolejne ofiary czadu na Opolszczyźnie



dodano: 21 stycznia 2011

Nie żyje 55-letnia kobieta, a 12-letnia dziewczynka trafiła do szpitala.

Martwą kobietę znaleziono w jednym z mieszkań w Paczkowie. Gdy strażacy wykonali pomiary stężenia tlenku węgla okazało się, że jego poziom jest znacznie przekroczony.

Z kolei w Kędzierzynie-Koźlu w wyniku wydobywającego się tlenku węgla z pieca gazowego, zatrula się dwunastoletnia dziewczynka,

którą przewieziono do szpitala.

Domownikom zakazano wczoraj korzystania z pieca gazowego.

Strazacy i policjanci apelują o sprawdzanie wentylacji i piecyków gazowych

OSTRZEGAMY!!!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.

Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZEWIDUJ

UNIKAJ

REAGUJ

JEŻELI ZNAJDZIESZ SIĘ
W SYTUACJI ZAGROŻENIA
ZAREAGUJ WŁAŚCIWIE

SWOIM NIEODPOWIEDZIALNYM,
BEZTROSKIM POSTĘPOWANIEM
LUB ZANIECHANIEM NIE
POWODUJ ZAGROŻEŃ

ZIDENTYFIKUJ
ZAGROŻENIA, KTÓRE
MOGĄ WYSTĄPIĆ
W TWOIM OTOCZENIU

Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

**RADZI
W JAKI SPOSÓB
NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ
ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA**

Jeżeli

korzystacie Państwo z urządzeń zaprezentowanych poniżej, to bezwzględnie musicie zadbać o prawidłowe odprowadzanie z nich spalin.

Państwa beztroska może spowodować wzrost zagrożenia zatrucia czadem!!!

REAGUJ

UNIKAJ

PRZEWIDUJ

Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa




Piec kaflowy



Kuchenka gazowa



Gazowy przepływowy ogrzewacz wody

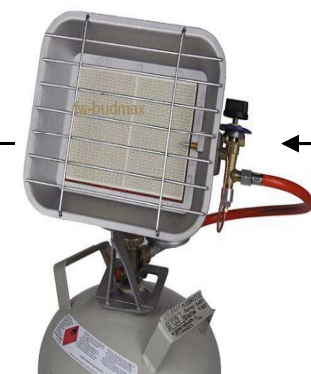

Ogrzewacz gazowy

Aby nie doprowadzić do powstania tlenku węgla należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

REAGUJ

UNIKAJ

PRZEWIDUJ

Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa



Rozważać zakup urządzeń sygnalizujących obecność czadu.



Systematycznie czyścić oraz przeprowadzać kontrole techniczne szczelności przewodów kominowych.



Nie zaklejać oraz nie zasłaniać kratki wentylacyjnych.



Pamiętać o zamontowaniu kratki wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych.



Często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki).


Telefony alarmowe

999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna

997 Policja

112 Z telefonu komórkowego

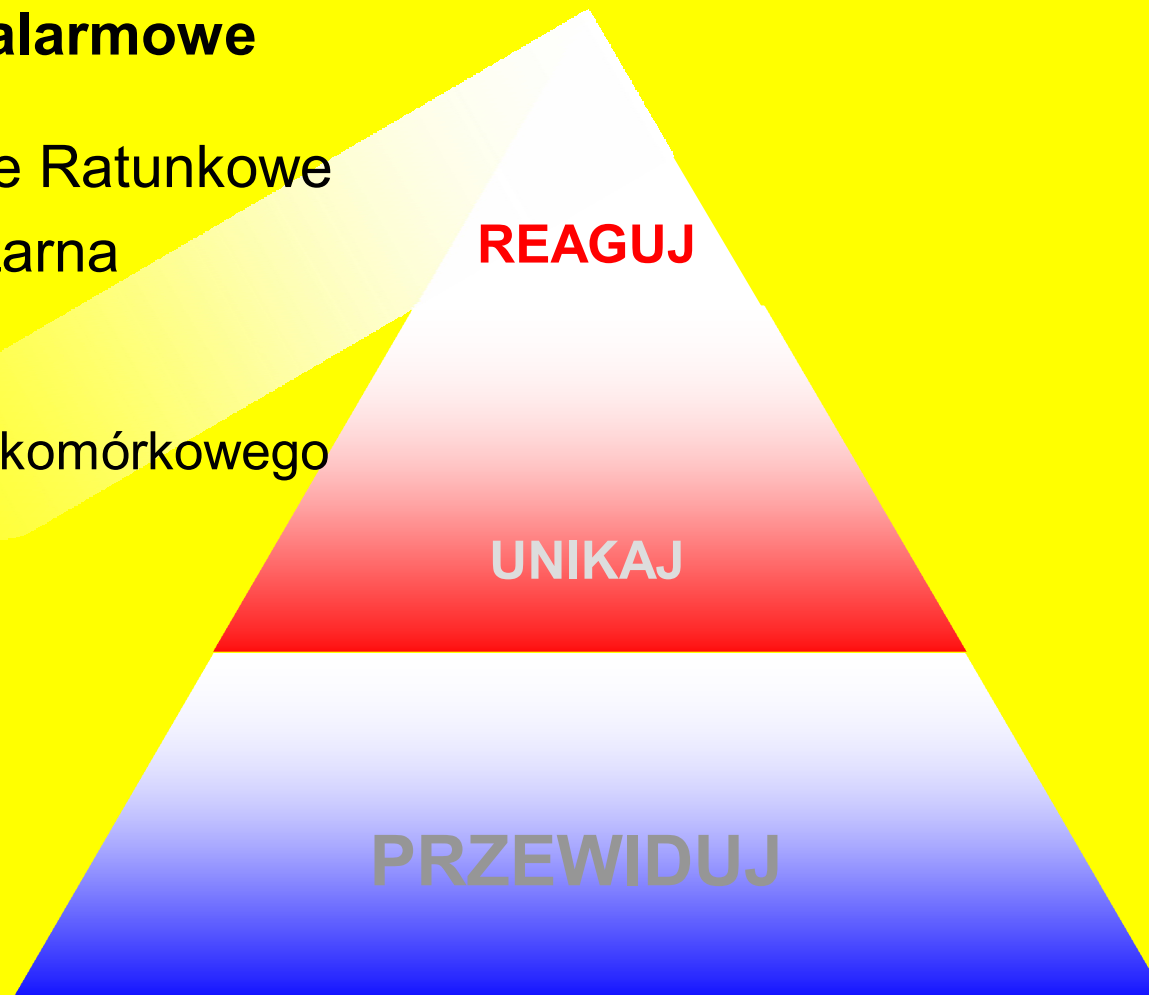

Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia tlenkiem węgla.

1. Należy przerwać kontakt osoby zatrutej z tlenkiem węgla. Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce.
2. Wezwać służby ratownicze.
3. Jeżeli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha należy jak najszybciej przystąpić do resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Pamiętajmy!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych najbliższych. A wystarczy jedynie odrobina przeczności.